


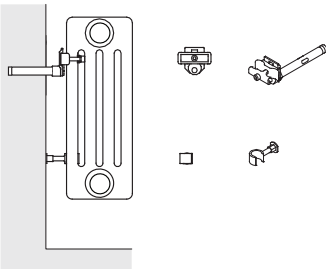

Befestigung mit Bohrkonsolen und Distanzhalter

Befestigungsart	Beschreibung und Maßzeichnungen
Ohne Aufhängelaschen	<ul style="list-style-type: none"> Für Standard-Röhrenradiatoren, Cambiotherm Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden. Für Abmessungen von Röhrenradiatoren außerhalb der angegebenen Bereiche entspricht die Anzahl der Befestigungen der Summe der Anzahl der Einzelblöcke, oder auf Anfrage.  <p>oben: Bohrkonsole ZB0278 0005–ZB0278 0008 Sicherungsbügel ZB0279 0002 und Klemmhalter ZB0281</p> <p>unten: Distanzhalter komplett ZB0280 0001–ZB0280 0002</p>

Mindestanzahl der Befestigungskonsolen und Distanzhalter

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 - Anforderungsklasse 1 und 2.

Modell	Bauhöhe (mm)	Bohrkonsolen [2 Stk.]	passende Bohrkonsole	Bohrkonsolen [3 Stk.]	passende Bohrkonsole	Bohrkonsolen [4 Stk.]	passende Bohrkonsole	Bohrkonsolen [5 Stk.]	passende Bohrkonsole	Bohrkonsolen [6 Stk.]	passende Bohrkonsole	Bohrkonsolen [7 Stk.]	passende Bohrkonsole	Bohrkonsolen [8 Stk.]	passende Bohrkonsole
2-Säuler	300 – 2200	6 – 34*	2x ZB0278	35 – 50	3x ZB0278	51 – 60	4x ZB0278	–	5x ZB0278	–	6x ZB0278	–	7x ZB0278	–	8x ZB0278
	>2200 – 3000	6 – 30*		–		–		–		–		–		–	
3 - 4-Säuler	300 – 350	6 – 22	2x ZB0278	23 – 38	3x ZB0278	39 – 52	4x ZB0278	53 – 60	5x ZB0278	–	6x ZB0278	–	7x ZB0278	–	8x ZB0278
	>350 – 900	6 – 28*		29 – 52		53 – 60		–		–		–		–	
	>900 – 2200	6 – 14		15 – 22		23 – 32		33 – 40		41 – 48		49 – 58		59 – 60	
	>2200 – 3000	–		–		23 – 30		–		–		–		–	
5 - 6-Säuler	300 – 350	–	2x ZB0278	6 – 18	3x ZB0278	19 – 24	4x ZB0278	25 – 30	5x ZB0278	31 – 36	6x ZB0278	37 – 42	7x ZB0278	43 – 50	8x ZB0278
	>350 – 900	6 – 10		11 – 22		23 – 30		31 – 36		37 – 44		45 – 52		53 – 60	
	>900 – 1500	6 – 12		13 – 20		21 – 26		27 – 34		35 – 40		41 – 48		49 – 54	
	>1500 – 3000	6 – 8		9 – 12		13 – 16		17 – 22		23 – 26		27 – 30		–	
	–	–		–		–		–		–		–		–	

* Zur Vermeidung der Durchbiegung und -schwingung ist ab einer Baulänge von 25 Gliedern ggf. zusätzlich ein Halter (ZB0257) zu verwenden.

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.

Bitte beachten Sie die Wandbeschaffenheit und wählen Sie dementsprechend sorgfältig die Befestigungsvarianten sowie die Dübel und Schrauben aus. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Wenn bei der Bestellung keine Angaben zu Anforderungsklasse oder Einsatzfall/ -ort vorhanden sind, werden die Konsolen immer gemäß Anforderungsklasse 1 und 2 ausgeliefert.