Pateo®

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Pateo

Vorderansicht | Seitenansicht | Rückansicht

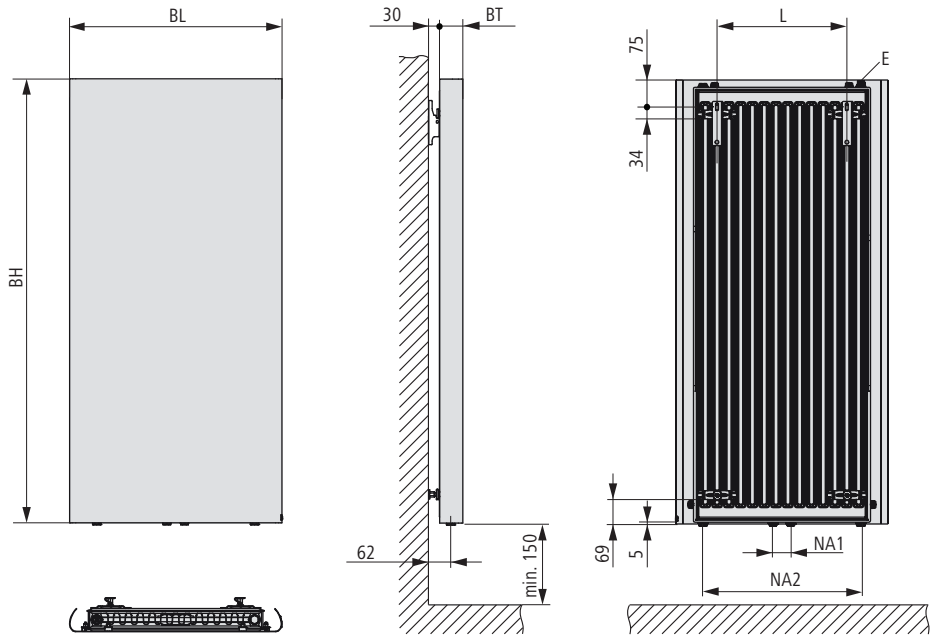

Bauform

BH: tatsächliche Bauhöhe
BL: tatsächliche Baulänge
BT: Bautiefe
E: Entlüftung
L: Abstand der Bohrlöcher
NA1/NA2: Nabenabstand

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1525	500	66	50	346	267	37,70	5,80
1525	600	66	50	446	367	45,90	7,30
1525	700	66	50	546	467	54,10	8,80
1725	500	66	50	346	267	41,90	6,50
1725	600	66	50	446	367	51,20	8,20
1725	700	66	50	546	467	60,50	9,90
1925	500	66	50	346	267	47,80	7,30
1925	600	66	50	446	367	58,50	9,10
1925	700	66	50	546	467	69,30	11,00

CE 13

Charakteristische Gleichung siehe Seite 377.

- Anschlüsse: 2xG 1/2" IG mittig unten, Vorlauf links.
  2xG 1/2" IG unten seitlich, Vorlauf links.
  2xG 1/2" IG oben seitlich, Vorlauf links.
  Bei Anschluss mittig unten für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G 1/2" nach oben, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110°C
- Ausschreibungstext: www.kermi.de